

Корпорація АСКО-УКРЕМ  
Київська обл., Фастівський район,  
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В  
(044) 500-0033  
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_

УКРАЇНЬСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ  
**аскоукрем**

## ВСТАНОВЛЮВАЛЬНІ КОЛОДКИ ДО ПРОМІЖНИХ РЕЛЕ серій MY, MK та LY



## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### 1. Призначення

Встановлювальні колодки АСКО-УКРЕМ™ (далі – колодки) призначені для встановлення та під'єднання проміжних реле серій МУ, МК та LY АСКО-УКРЕМ™.


### 2. Технічні характеристики та діаграми підключення

- Номінальна робоча напруга:  $U_e$  AC 250/DC 30 В.

- Тип монтажу – на DIN-рейку 35 мм.

Модель	Реле	Номінальний робочий струм $I_e$ , А	Схеми підключення
PYF08A-E	МУ2	5	
PYF11A	МУ3	3	
PYF14A-E	МУ4		
PF083A-E	МК-2P	10	
PF113A-E	МК-3P		
PTF08A-E	LY2	10	
PTF11A	LY3		
PTF14A-E	LY4		

### 3. Габаритні розміри

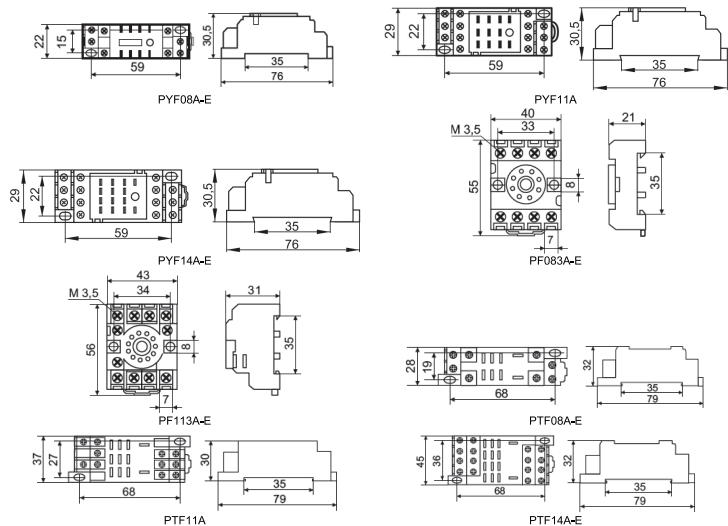

### 4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур оточуючого середовища: від - 10 до + 50 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря: не більше 80 % при + 25 °С

### 5. Заходи безпеки

**Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!**

**Пам'ятайте! При підключенні колодок до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ.**

### 6. Транспортування та зберігання

Транспортування колодок допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати колодки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 15 °С до + 50 °С і відносній вологості до 80%.

### 7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність колодок протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.